


【令和6年】

■管内における事故発生状況(3月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和6年3月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給支障事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造支障事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス工作物の損壊事故					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ガス漏洩による爆発又は火災事故					0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
避難、家屋破損、交通困難等					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
消費機器使用に伴う人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故					0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6	0	1	0

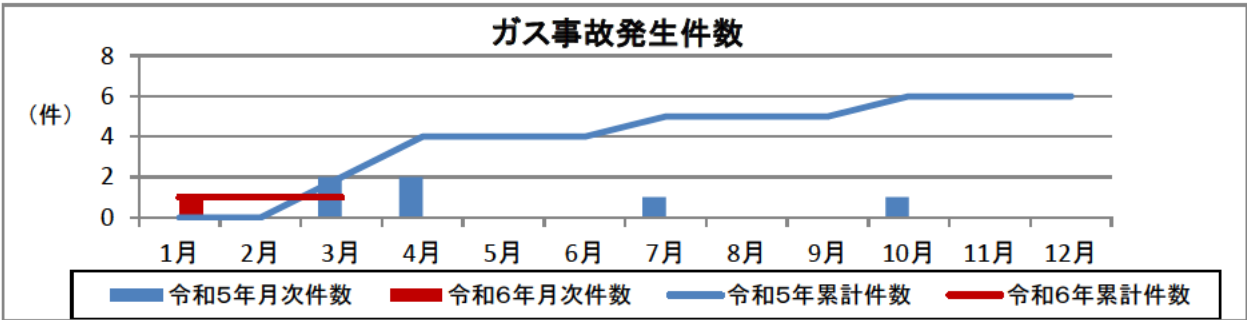


事故の種別 (段階別・事業別)		令和6年3月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給段階	旧一般ガス等					0	0	1	0	0	0	3	0	1	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費段階	旧一般ガス等					0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6	0	1	0

○液化石油ガス法(液化石油ガス関係事故措置マニュアル)関連

事故の種別		令和6年3月分				前月件数	前年同月件数	令和6年累計				令和5年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
漏えい						1	0	1	0	0	0	8	0	0	0
漏えい爆発						0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
漏えい火災						0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
中毒・酸欠						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	12	0	0	2
雪害	漏えい	2				0	0	2	0	0	0	4	0	0	0
	漏えい爆発					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	漏えい火災					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0
合 計		2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	16	0	0	2
容器の喪失又は盗難						2	0	3	0	0	0	5	0	0	0
報 告 総 計		2	0	0	0	3	0	6	0	0	0	21	0	0	2


※ 各県から速報のあったものを計上しています(以下、火薬類事故まで同様)。

※ 雪害には、除雪、屋根からの雪下ろし等の人為的なものは含めず、一般事故として集計しています。

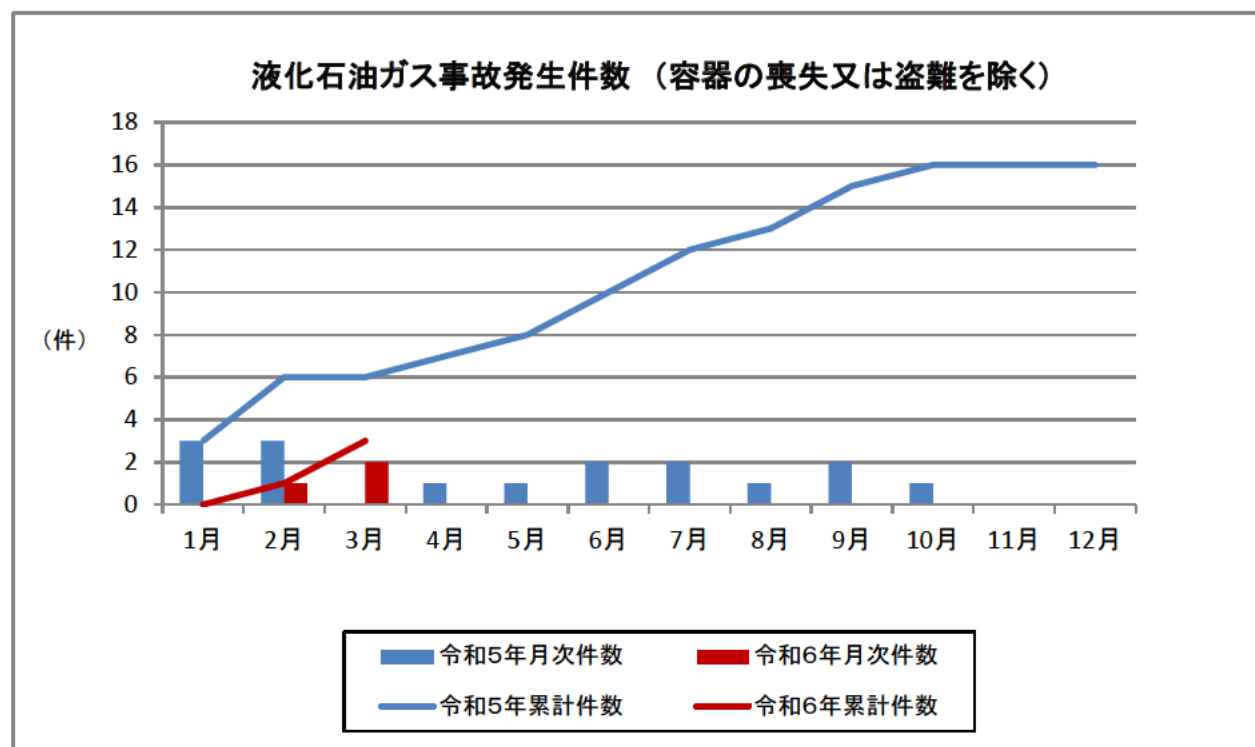


○高圧ガス保安法(高圧ガス保安法事故措置マニュアル)関連

事故の種別		令和6年3月分				前月件数	前年同月件数	令和6年累計				令和5年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
災害	爆発	1			1	0	1	1	0	0	1	1	0	3	1
	火災					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	噴出・漏えい	4			3	2	4	7	0	0	3	35	0	0	0
	破裂・破損等					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		5	0	0	4	2	5	8	0	0	4	37	0	3	1
容器の喪失又は盗難		2				1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
危険な状態						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報 告 総 計		7	0	0	4	3	5	11	0	0	4	37	0	3	1

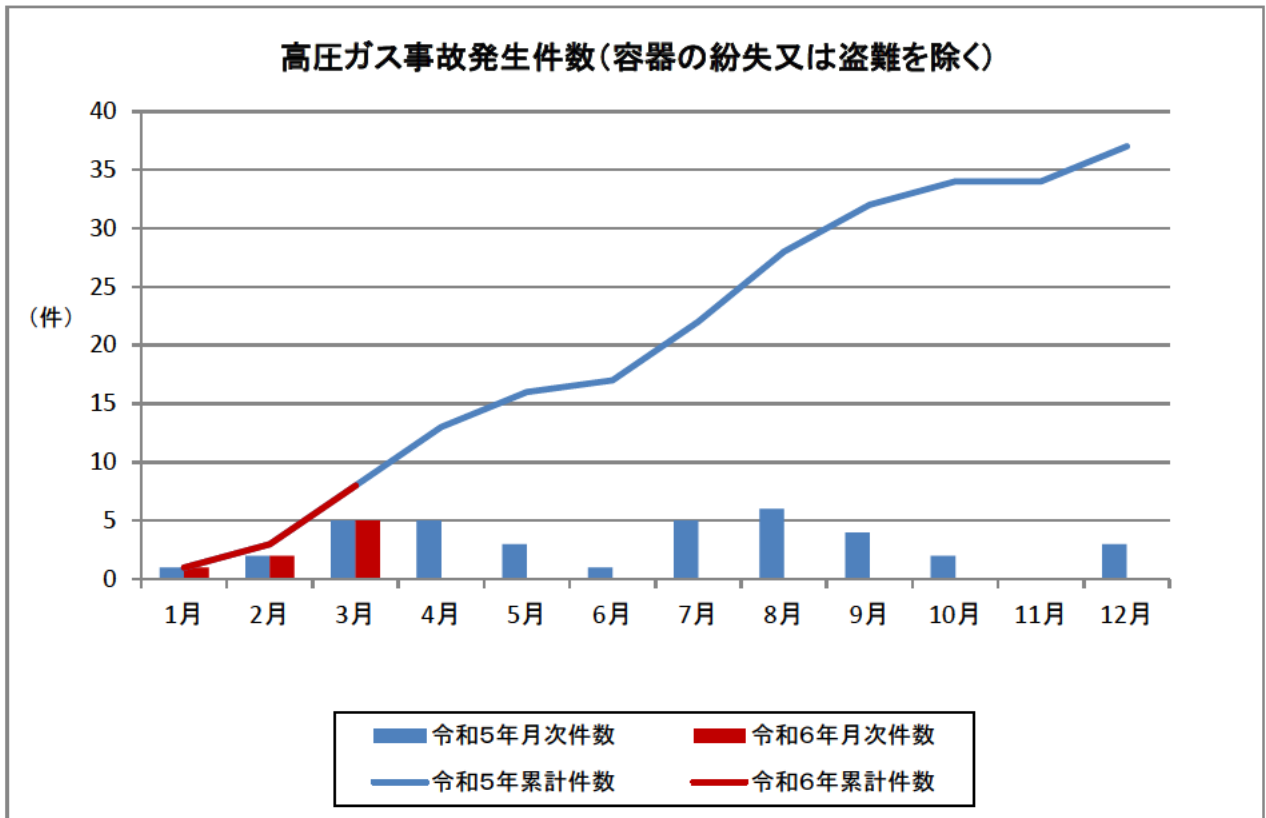


○石油コンビナート等災害防止法(第23条第1項の異常現象)関連

異常現象の種別	令和6年3月分				前月件数	前年同月件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
出火					0	1	1	0	0	0	4	0	0	0
石油等の漏洩					0	2	0	0	0	0	12	0	0	1
その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	16	0	0	1

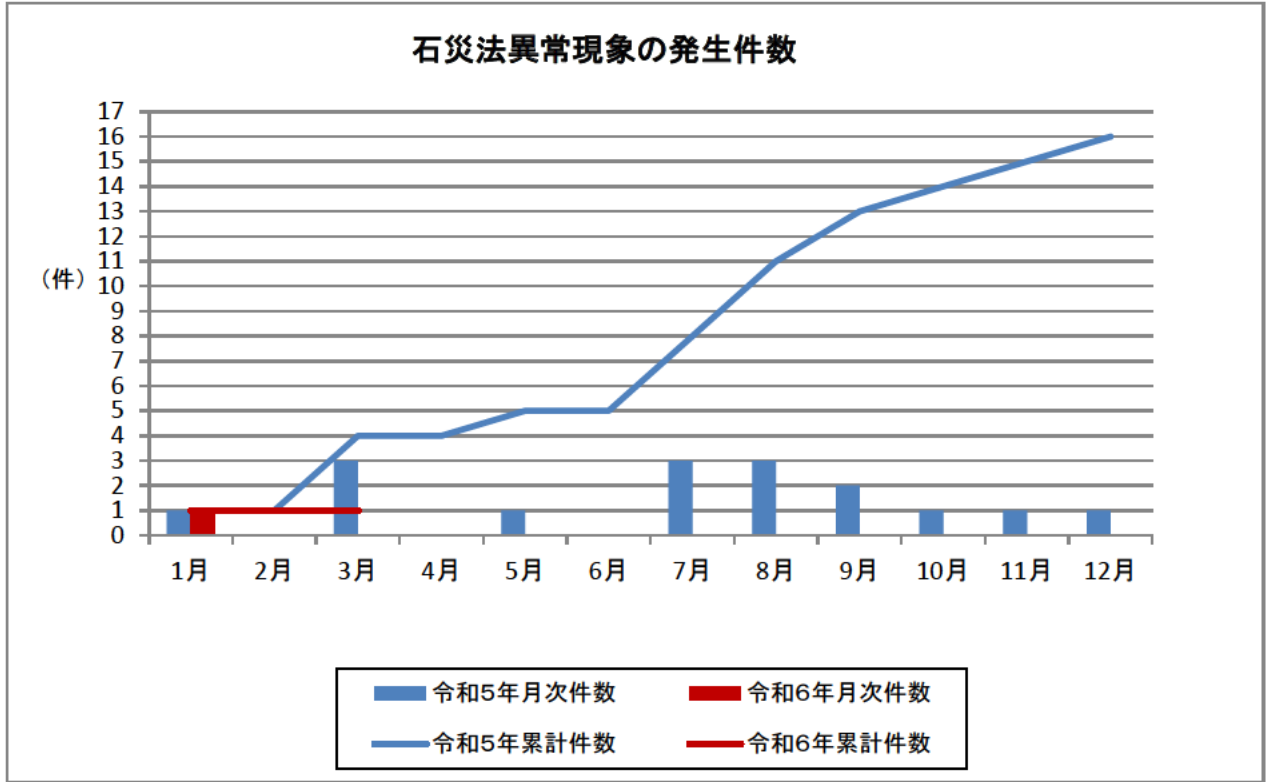

○火薬類取締法(火薬類事故措置マニュアル)関連

取扱の種別	令和6年3月分				前月件数	前年同月件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造中					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
消費中					0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
運搬中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がんろう中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0

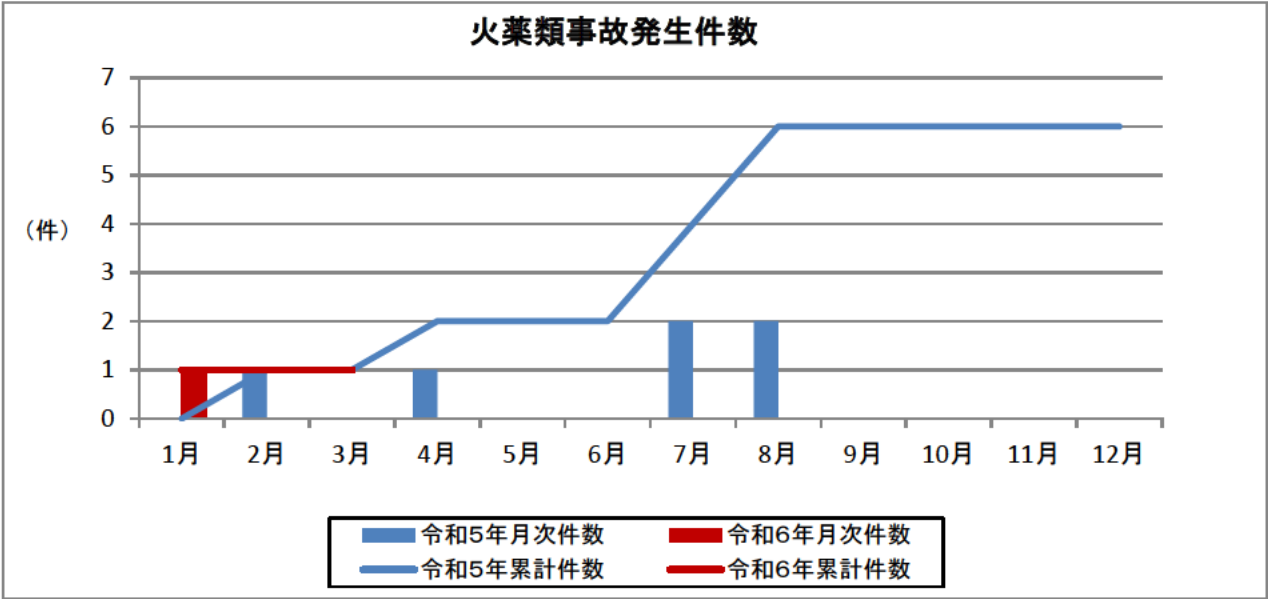

◆令和6年(2024年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年1月22日	宮城県	一般ガス導 管事業者	漏えい・ 避難	ガスメーター取外し済みの住宅において、ガス警報器が鳴動し続けるとの通報を受けて出動したところ、敷地内で非常に強いガス臭を確認し、宅内でも漏えいガスの滞留を確認したため、住民2名を避難させた。当該住宅の供給管切断及びキャップ止め措置を行い安全を確認して避難を解除した。 原因は、不使用灯外内管(白管)の腐食によりガスが漏えいした もの。	なし

◆令和6年(2024年)の事故概要

○液化石油ガス法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年3月12日	青森県	消費者	漏えい	消費者が大きな音を聞き外を確認したところ、容器付近から噴出音がしたためガス漏れと判断し、販売事業者に連絡した。販売事業者担当者が現場到着したときは、容器閉栓済みで連結用高圧ホースの容器との接続部の折損を確認した。 原因は、屋根からの落雪が供給設備に当たったことによるもの。	なし
2024年3月10日	岩手県	消費者	漏えい	消費者がガスコンロを使用しようとした際、点火しなかったため、供給設備を確認したところ、調整器の接続部が折損しているのを確認し、販売事業者に連絡した。 原因は、屋根からの落雪が調整器に当たったことによるもの。	なし
2024年2月26日	岩手県	LPガス事業者	漏えい	消費者からガス臭いとの連絡があり、販売事業者担当者が出勤して漏れは確認できなかったが、調整器の有効期限が間近であったことから調整器を交換した。事業所において検知液を使って調整器を再検査したところ、調整器本体からの漏えいを確認した。 原因は、販売事業者の認識不足により、リコール対象品の回収・取替がなされなかったことによるもの。	なし

◆令和6年(2024年)の事故概要

○高圧ガス保安法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年3月28日	福島県	製造業	爆発・火災	酸素容器の元バルブを開放したところ、爆発音とともに火花が発生し、周囲に引火して小規模火災が発生した。 原因は、元バルブを急激に開放したことから圧力調整器内が断熱圧縮状態になって高温となり、付近にあった可燃物に引火したためと推定される。	人的被害: 軽傷1名 物的被害: 工場内0.32㎡の延焼
2024年3月27日	宮城県	倉庫業	漏えい	従業員がフォークリフトで荷物の入出庫をしていたところ、フォークリフトのマストを天井に設置してある冷却器に接触させてしまい、当該冷却器の配管が破損し、冷媒である二酸化炭素が漏えいした。漏えい量は不明。 原因は、フォークリフトのツメを荷物に引っ掛けて荷崩れが生じ、崩れる荷物との接触を回避するため運転者が周囲確認不足のまま咄嗟に運転操作したため。	なし
2024年3月22日	青森県	鉄道業	漏えい	舗装工事業者がカッターで踏切内のアスファルトを切断していたところ、ガス臭を感じたため作業を中止した。線路を融雪する熱風式融雪装置に供給する液化石油ガスの埋設配管をカッターで切っしまい、ガスが漏えいしたことが判明したもの。漏えい量は不明。 原因は、埋設配管の埋設深さを見誤ったため。	なし
2024年3月19日	福島県	研究施設	漏えい	納入された水素ガスカードルを貯蔵所の配管に接続しバルブを開放したところ、配管の途中にある減圧弁から漏えいした。漏えい量は不明。 原因は、減圧弁本体のガスケットの劣化によるものと推定される。	なし
2024年3月19日	宮城県	高圧ガス販売	噴出	東北自動車道において、液化炭酸ガス約9tを積み込んだタンクローリーが、清掃作業のため路肩を低速走行していた清掃車の後方に追突・横転し、配管のバルブから液化炭酸ガスが全量噴出したもの。 原因は、交通事故によるもの。	交通事故による被害 人的被害: 軽傷3名 物的被害: タンクローリー全損、清掃車全損、路肩ガードレール等損傷
2024年2月21日	山形県	製造業	漏えい	配送員がタンクローリーから貯槽に液化酸素を充填した際、ガスが漏えいしているような音を聞き、その後工場従業員が調べたところ、気化器上部の配管で漏えいを覚知した。漏えい量は微量。 原因は、経年劣化により配管溶接部にピンホールが生じたことによるものと推定される。	なし
2024年2月6日	福島県	製造業	漏えい	LNG貯槽関連設備の異常を知らせる警報が鳴動したことで当該設備を調べたところ、貯槽の付属配管に取り付けられた凍結防止弁本体のフランジ継手のボルト部分からLNGが漏えいしたことが判明した。液状で漏えいし瞬間的に気化したもので、漏えい量は微量。 原因は凍結防止弁本体のフランジ継手のボルトの緩みによるもの。	なし
2024年1月23日	福島県	製造業	漏えい	冷暖房設備の異常発生を執務室内の計器盤表示で覚知し当該設備を調べたところ、圧縮器の冷暖房切替え用の四方弁からフルオロカーボン410Aが漏えいしたことが判明した。漏えい量は10.6kg。 原因は、四方弁の経年劣化によるものと推定される。	なし

○石油コンビナート等災害防止法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年1月29日	福島県	製造業	出火	酸化チタン工場2階でアセチレンガスにてガス溶断作業中、火災が発生したもの。 原因は、ガス溶断の火花が2階の床と壁の隙間に入り1階まで落下し、同階の内壁の一部が焼損したものと推定される。	人的被害: なし 物的被害: 工場内壁約1.6㎡焼損

◆令和6年(2024年)の事故概要

○火薬類取締法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年1月2日	宮城県	煙火	消費	住宅と接続する物置屋根にいた猿に向けて有害鳥獣駆逐用煙火1本を消費したところ、火災が発生したもの。 原因は、有害鳥獣駆逐用煙火5連発のうち1発が物置内に積んであった薪上部に飛び着火したものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:住宅 (物置含む)1棟 全焼、山林10㎡ 焼損