


【令和6年】

■管内における事故発生状況(2月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。  
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

| 事故の種別<br>(事象別)            | 令和6年2月分 |      |   |   | 前月件<br>数 | 前年同<br>月<br>件数 | 令和6年累計 |      |   |   | 令和5年累計 |      |   |   |
|---------------------------|---------|------|---|---|----------|----------------|--------|------|---|---|--------|------|---|---|
|                           | 件数      | 死傷者数 |   |   |          |                | 件数     | 死傷者数 |   |   | 件数     | 死傷者数 |   |   |
|                           |         | 死    | 重 | 軽 |          |                |        | 死    | 重 | 軽 |        | 死    | 重 | 軽 |
| ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故      |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故  |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 供給支障事故                    |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 製造支障事故                    |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| ガス工作物の損壊事故                |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 1      | 0    | 0 | 0 |
| ガス漏洩による爆発又は火災事故           |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 2      | 0    | 1 | 0 |
| 避難、家屋破損、交通困難等             |         |      |   |   | 1        | 0              | 1      | 0    | 0 | 0 | 1      | 0    | 0 | 0 |
| 消費機器使用に伴う人身事故             |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故 |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 2      | 0    | 0 | 0 |
| 合 計                       | 0       | 0    | 0 | 0 | 1        | 0              | 1      | 0    | 0 | 0 | 6      | 0    | 1 | 0 |

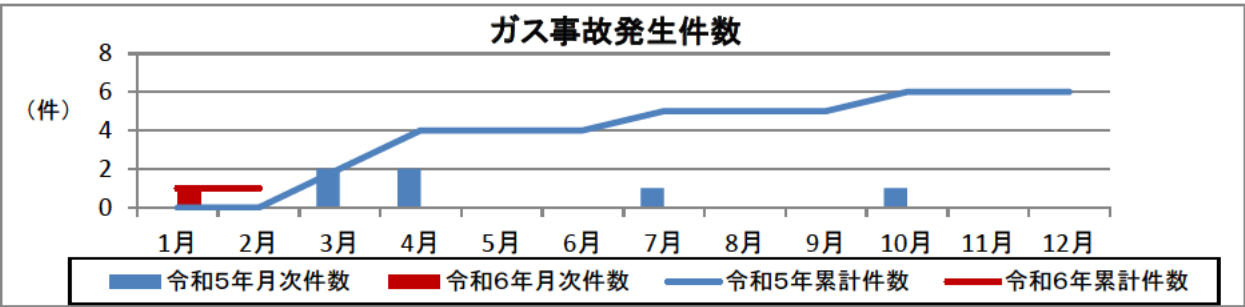


| 事故の種別<br>(段階別・事業別) |        | 令和6年2月分 |      |   |   | 前月件<br>数 | 前年同<br>月<br>件数 | 令和6年累計 |      |   |   | 令和5年累計 |      |   |   |
|--------------------|--------|---------|------|---|---|----------|----------------|--------|------|---|---|--------|------|---|---|
|                    |        | 件数      | 死傷者数 |   |   |          |                | 件数     | 死傷者数 |   |   | 件数     | 死傷者数 |   |   |
|                    |        |         | 死    | 重 | 軽 |          |                |        | 死    | 重 | 軽 |        | 死    | 重 | 軽 |
| 製造段階               | 旧一般ガス等 |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 1      | 0    | 0 | 0 |
|                    | 旧簡易ガス  |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 供給段階               | 旧一般ガス等 |         |      |   |   | 1        | 0              | 1      | 0    | 0 | 0 | 3      | 0    | 1 | 0 |
|                    | 旧簡易ガス  |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 消費段階               | 旧一般ガス等 |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 2      | 0    | 0 | 0 |
|                    | 旧簡易ガス  |         |      |   |   | 0        | 0              | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 合 計                |        | 0       | 0    | 0 | 0 | 1        | 0              | 1      | 0    | 0 | 0 | 6      | 0    | 1 | 0 |

○液化石油ガス法(液化石油ガス関係事故措置マニュアル)関連

| 事故の種別     |       | 令和6年2月分 |      |   |   | 前月件数 | 前年同月件数 | 令和6年累計 |      |   |   | 令和5年累計 |      |   |   |
|-----------|-------|---------|------|---|---|------|--------|--------|------|---|---|--------|------|---|---|
|           |       | 件数      | 死傷者数 |   |   |      |        | 件数     | 死傷者数 |   |   | 件数     | 死傷者数 |   |   |
|           |       |         | 死    | 重 | 軽 |      |        |        | 死    | 重 | 軽 |        | 死    | 重 | 軽 |
| 漏えい       |       | 1       |      |   |   | 0    | 0      | 1      | 0    | 0 | 0 | 8      | 0    | 0 | 0 |
| 漏えい爆発     |       |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 1      | 0    | 0 | 1 |
| 漏えい火災     |       |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 3      | 0    | 0 | 1 |
| 中毒・酸欠     |       |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 小　　計      |       | 1       | 0    | 0 | 0 | 0    | 0      | 1      | 0    | 0 | 0 | 12     | 0    | 0 | 2 |
| 雪害        | 漏えい   |         |      |   |   | 0    | 3      | 0      | 0    | 0 | 0 | 4      | 0    | 0 | 0 |
|           | 漏えい爆発 |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
|           | 漏えい火災 |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
|           | 小　　計  | 0       | 0    | 0 | 0 | 0    | 3      | 0      | 0    | 0 | 0 | 4      | 0    | 0 | 0 |
| 合　　計      |       | 1       | 0    | 0 | 0 | 0    | 3      | 1      | 0    | 0 | 0 | 16     | 0    | 0 | 2 |
| 容器の喪失又は盗難 |       | 2       |      |   |   | 1    | 0      | 3      | 0    | 0 | 0 | 5      | 0    | 0 | 0 |
| 報　告　総　計   |       | 3       | 0    | 0 | 0 | 1    | 3      | 4      | 0    | 0 | 0 | 21     | 0    | 0 | 2 |


※ 各県から速報のあったものを計上しています(以下、火薬類事故まで同様)。

※ 雪害には、除雪、屋根からの雪下ろし等の人為的なものは含めず、一般事故として集計しています。

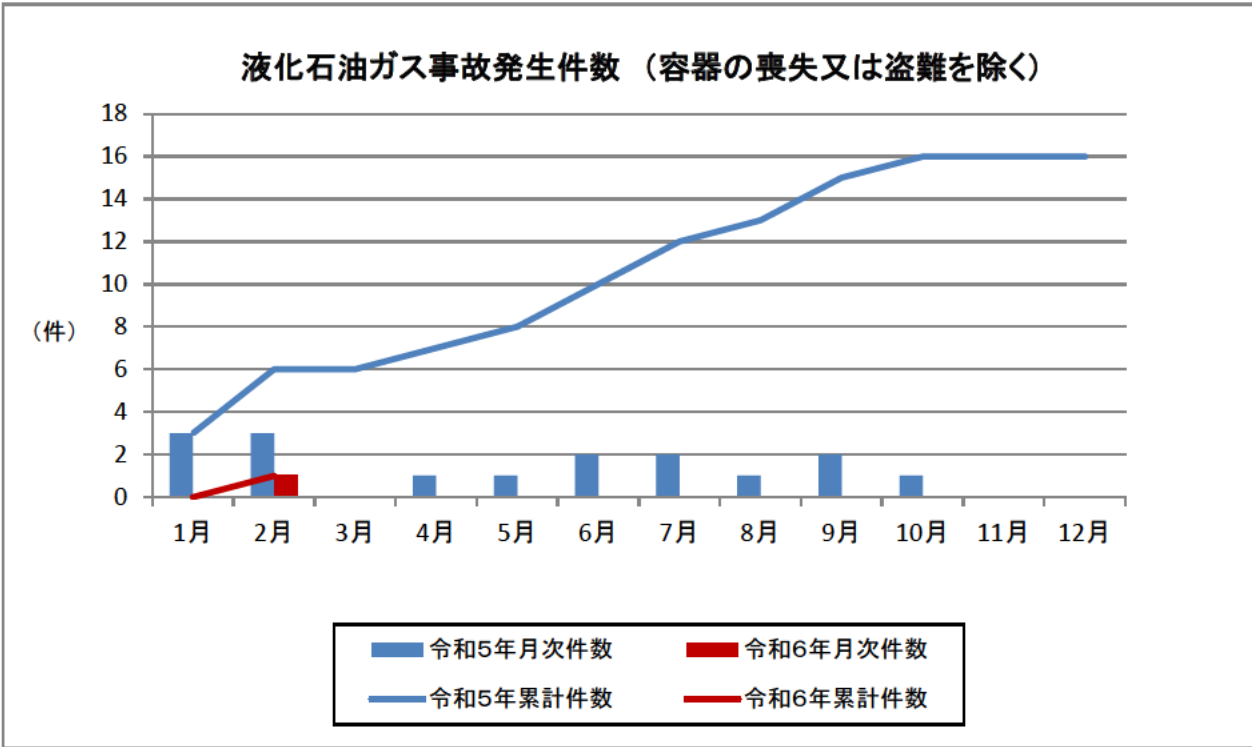


## ○高圧ガス保安法(高圧ガス保安法事故措置マニュアル)関連

| 事故の種別     |        | 令和6年2月分 |      |   |   | 前月件数 | 前年同月件数 | 令和6年累計 |      |   |   | 令和5年累計 |      |   |   |
|-----------|--------|---------|------|---|---|------|--------|--------|------|---|---|--------|------|---|---|
|           |        | 件数      | 死傷者数 |   |   |      |        | 件数     | 死傷者数 |   |   | 件数     | 死傷者数 |   |   |
|           |        |         | 死    | 重 | 軽 |      |        |        | 死    | 重 | 軽 |        | 死    | 重 | 軽 |
| 災害        | 爆発     |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 1      | 0    | 3 | 1 |
|           | 火災     |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 1      | 0    | 0 | 0 |
|           | 噴出・漏えい | 2       |      |   |   | 1    | 2      | 3      | 0    | 0 | 0 | 35     | 0    | 0 | 0 |
|           | 破裂・破損等 |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
|           | その他    |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 合 計       |        | 2       | 0    | 0 | 0 | 1    | 2      | 3      | 0    | 0 | 0 | 37     | 0    | 3 | 1 |
| 容器の喪失又は盗難 |        | 1       |      |   |   | 0    | 0      | 1      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 危険な状態     |        |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 報 告 総 計   |        | 3       | 0    | 0 | 0 | 1    | 2      | 4      | 0    | 0 | 0 | 37     | 0    | 3 | 1 |

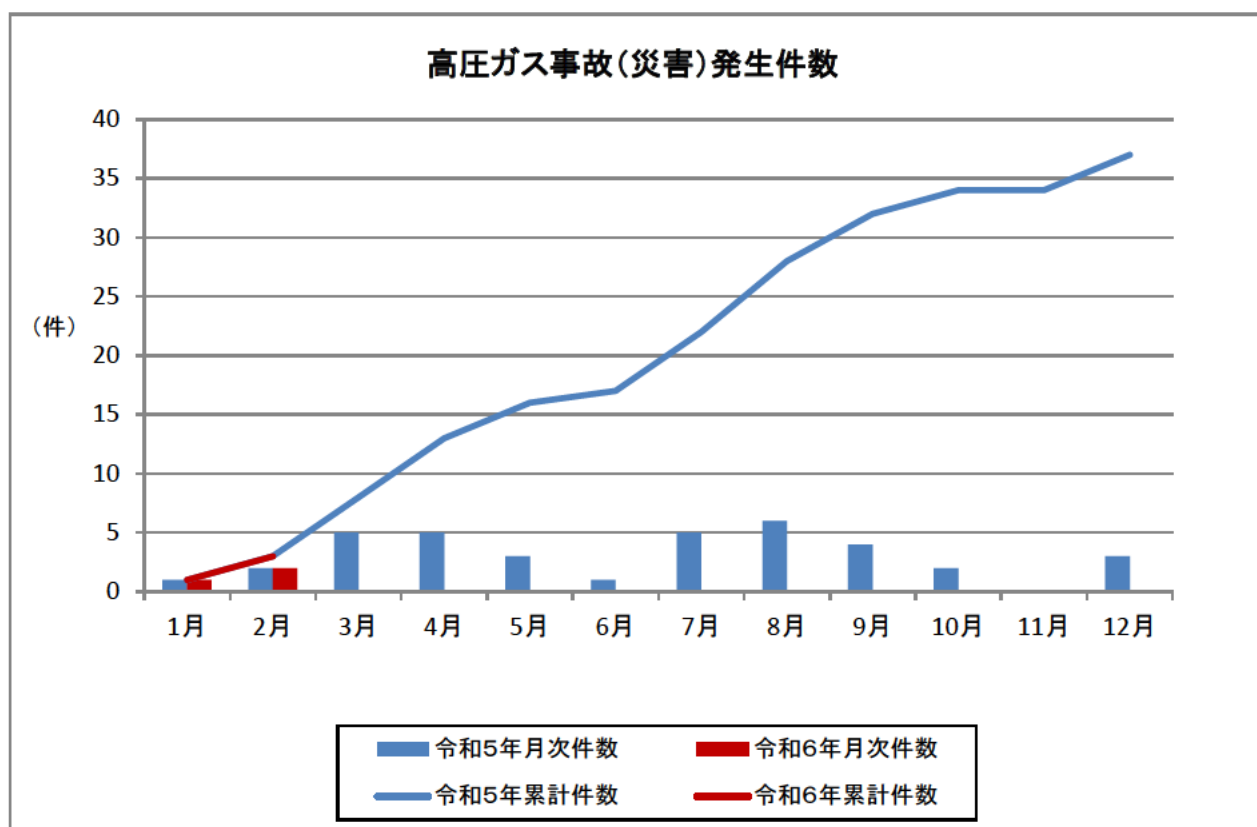


# ○石油コンビナート等災害防止法(第23条第1項の異常現象)関連

| 異常現象の種別 | 令和6年2月分 |      |   |   | 前月件数 | 前年同月件数 | 令和6年累計 |      |   |   | 令和5年累計 |      |   |   |
|---------|---------|------|---|---|------|--------|--------|------|---|---|--------|------|---|---|
|         | 件数      | 死傷者数 |   |   |      |        | 件数     | 死傷者数 |   |   | 件数     | 死傷者数 |   |   |
|         |         | 死    | 重 | 軽 |      |        |        | 死    | 重 | 軽 |        | 死    | 重 | 軽 |
| 出火      |         |      |   |   | 1    | 0      | 1      | 0    | 0 | 0 | 4      | 0    | 0 | 0 |
| 石油等の漏洩  |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 12     | 0    | 0 | 1 |
| その他     |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 合 計     | 0       | 0    | 0 | 0 | 1    | 0      | 1      | 0    | 0 | 0 | 16     | 0    | 0 | 1 |

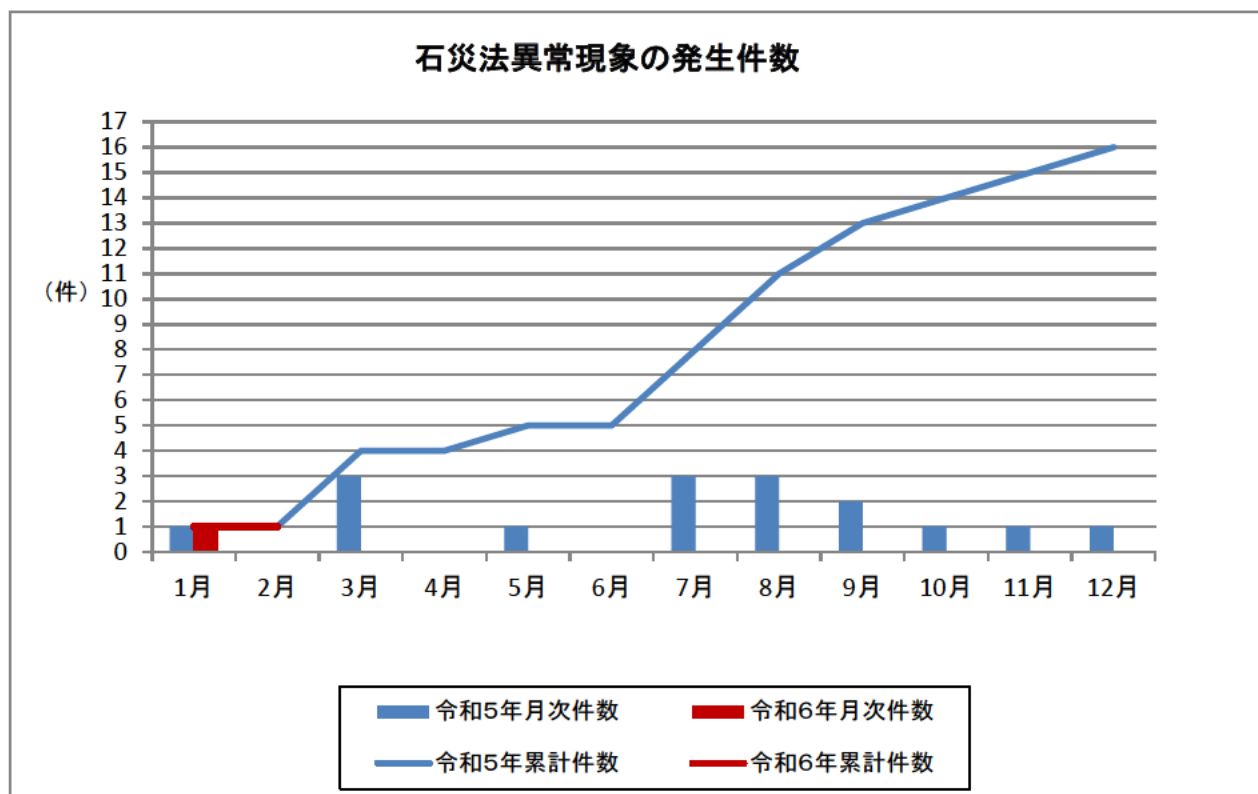

# ○火薬類取締法(火薬類事故措置マニュアル)関連

| 取扱の種別 | 令和6年2月分 |      |   |   | 前月件数 | 前年同月件数 | 令和6年累計 |      |   |   | 令和5年累計 |      |   |   |
|-------|---------|------|---|---|------|--------|--------|------|---|---|--------|------|---|---|
|       | 件数      | 死傷者数 |   |   |      |        | 件数     | 死傷者数 |   |   | 件数     | 死傷者数 |   |   |
|       |         | 死    | 重 | 軽 |      |        |        | 死    | 重 | 軽 |        | 死    | 重 | 軽 |
| 製造中   |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 1      | 0    | 0 | 0 |
| 消費中   |         |      |   |   | 1    | 0      | 1      | 0    | 0 | 0 | 4      | 0    | 0 | 0 |
| 運搬中   |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| 貯蔵中   |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| がんろう中 |         |      |   |   | 0    | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0      | 0    | 0 | 0 |
| その他   |         |      |   |   | 0    | 1      | 0      | 0    | 0 | 0 | 1      | 0    | 0 | 0 |
| 合 計   | 0       | 0    | 0 | 0 | 1    | 1      | 1      | 0    | 0 | 0 | 6      | 0    | 0 | 0 |

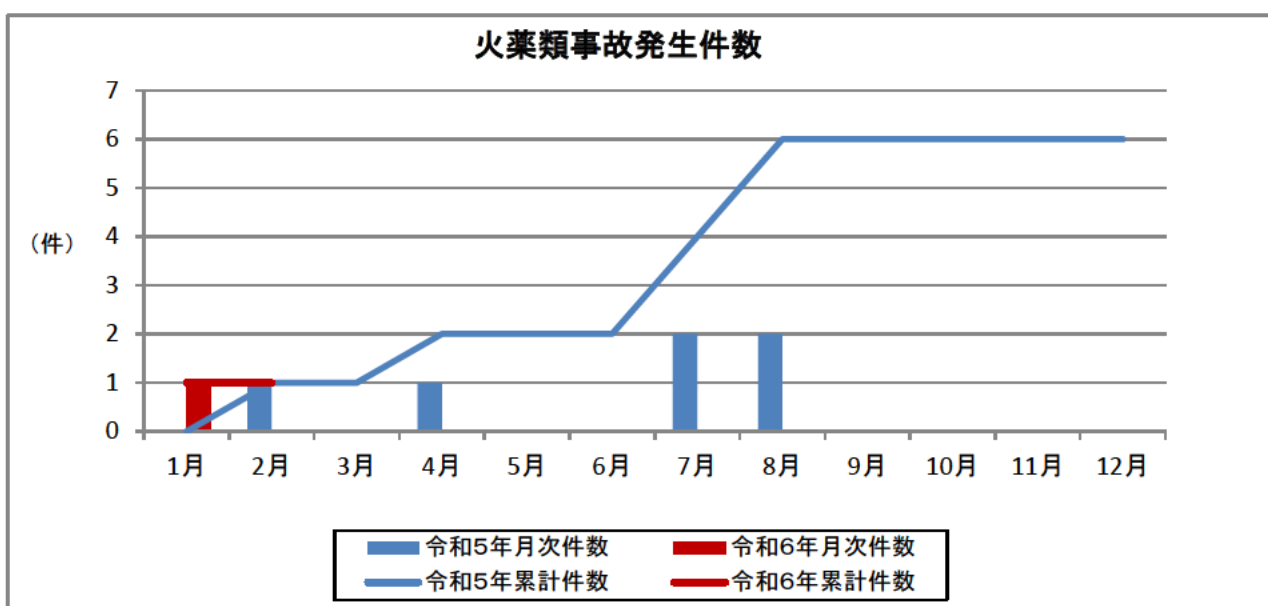

◆令和6年(2024年)の事故概要

○ガス事業法

| 発生年月日      | 場所<br>(県名) | 事業者区分         | 事故の<br>種類  | 事故の概要                                                                                                                                                                      | 被害状況 |
|------------|------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024年1月22日 | 宮城県        | 一般ガス導<br>管事業者 | 漏えい・<br>避難 | ガスメーター取外し済みの住宅において、ガス警報器が鳴動し続けるとの通報を受けて出動したところ、敷地内で非常に強いガス臭を確認し、宅内でも漏えいガスの滞留を確認したため、住民2名を避難させた。当該住宅の供給管切断及びキャップ止め措置を行い安全を確認して避難を解除した。<br>原因は、不使用灯外内管(白管)の腐食によりガスが漏えいしたものの。 | なし   |

○液化石油ガス法

| 発生年月日      | 場所<br>(県名) | 事業者区分       | 事故の<br>種類 | 事故の概要                                                                                                                                                                  | 被害状況 |
|------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024年2月26日 | 岩手県        | LPガス事業<br>者 | 漏えい       | 消費者からガス臭いとの連絡があり、販売事業者担当者が出動して漏れは確認できなかったが、調整器の有効期限が間近であったことから調整器を交換した。事業所において検知液を使って調整器を再検査したところ、調整器本体からの漏えいを確認した。<br>原因は、販売事業者の認識不足により、リコール対象品の回収・取替がなされなかったことによるもの。 | なし   |

○高圧ガス保安法

| 発生年月日      | 場所<br>(県名) | 事業者区分 | 事故の<br>種類 | 事故の概要                                                                                                                                                      | 被害状況 |
|------------|------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024年2月21日 | 山形県        | 製造業   | 漏えい       | 配送員がタンクローリーから貯槽に液化酸素を充填した際、ガスが漏えいしているような音を聞き、その後工場従業員が調べたところ、気化器上部の配管で漏えいを覚知した。漏えい量は微量。原因は、経年劣化により配管溶接部にピンホールが生じたことによるものと推定される。                            | なし   |
| 2024年2月6日  | 福島県        | 製造業   | 漏えい       | LNG貯槽関連設備の異常を知らせる警報が鳴動したことで当該設備を調べたところ、貯槽の付属配管に取り付けられた凍結防止弁本体のフランジ継手のボルト部分からLNGが漏えいしたことが判明した。液状で漏えいし瞬間的に気化したもので、漏えい量は微量。<br>原因は凍結防止弁本体のフランジ継手のボルトの緩みによるもの。 | なし   |
| 2024年1月23日 | 福島県        | 製造業   | 漏えい       | 冷暖房設備の異常発生を執務室内の計器盤表示で覚知し当該設備を調べたところ、圧縮器の冷暖房切替え用の四方弁からフルオロカーボン410Aが漏えいしたことが判明した。漏えい量は10.6kg。<br>原因は、四方弁の経年劣化によるものと推定される。                                   | なし   |

○石油コンビナート等災害防止法

| 発生年月日      | 場所<br>(県名) | 事業者区分 | 事故の<br>種類 | 事故の概要                                                                                           | 被害状況                            |
|------------|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2024年1月29日 | 福島県        | 製造業   | 出火        | 酸化チタン工場2階でアセチレンガスにてガス溶断作業中、火災が発生したもの。<br>原因は、ガス溶断の火花が2階の床と壁の隙間に入り1階まで落下し、同階の内壁の一部が焼損したものと推定される。 | 人的被害:なし<br>物的被害:工場内<br>壁約1.6㎡焼損 |

○火薬類取締法

| 発生年月日     | 場所<br>(県名) | 事業者区分 | 事故の<br>種類 | 事故の概要                                                                                                    | 被害状況                                             |
|-----------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2024年1月2日 | 宮城県        | 煙火    | 消費        | 住宅と接続する物置屋根にいた猿に向けて有害鳥獣駆逐用煙火1本を消費したところ、火災が発生したもの。<br>原因は、有害鳥獣駆逐用煙火5連発のうち1発が物置内に積んであった薪上部に飛び着火したものと推定される。 | 人的被害:なし<br>物的被害:住宅<br>(物置含む)1棟<br>全焼、山林10㎡<br>焼損 |