

【令和7年】


■管内における事故発生状況(9月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和7年9月分			前月件数	前年同月件数	令和7年累計			令和6年累計				
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数			
		死	重				死	重		死	重	軽	
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
供給支障事故	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
製造支障事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス工作物の損壊事故	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス漏洩による爆発又は火災事故	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
避難、家屋破損、交通困難等	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
消費機器使用に伴う人身事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	

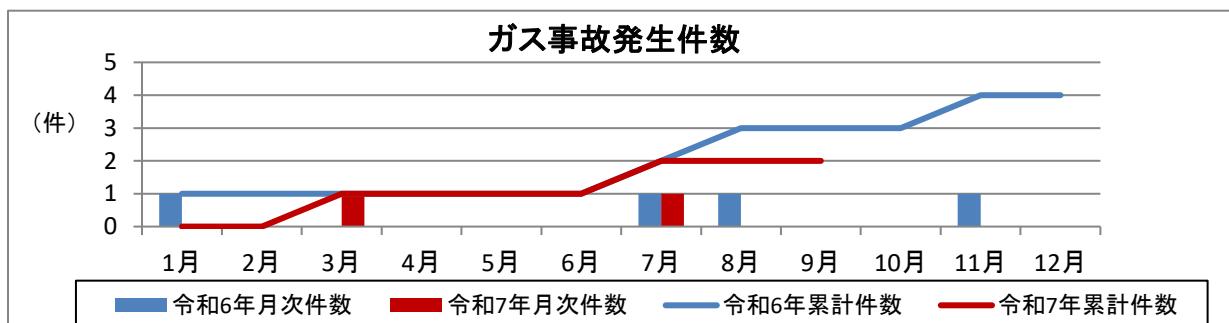

事故の種別 (段階別・事業別)	令和7年9月分			前月件数	前年同月件数	令和7年累計			令和6年累計				
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数			
		死	重				死	重		死	重	軽	
製造段階	旧一般ガス等	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	旧簡易ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
供給段階	旧一般ガス等	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
	旧簡易ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費段階	旧一般ガス等	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旧簡易ガス	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	

◆令和7年(2025年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の種類	事故の概要	被害状況
2025年7月28日	秋田県	一般ガス導管事業者	ガス工作物の損壊	製造ガスの熱量計測の値が48MJを超えて(基準は46MJ)警報が発報し、一時的にガスの製造が停止。気化器に付随する増熱用LPガス添加自動弁の開閉不全の結果、自動制御での熱量調整が不能になった。原因は調査中。	なし
2025年3月3日	宮城県	一般ガス導管事業者	漏えい・引火	消費機器調査において、業務用炊飯器側接続口(13mmホースエンドタイプ)に9.5mmのゴム管用ソケットが接続され、ゴム管用ソケットの一部に焼損跡があることを確認した。灯内内管漏えい検査では異常がなかったが、機器側接続口より僅かにガス臭を感じたため、ガス検知器で検査したところ、ガス漏えいを確認した。原因是、不適切な接続により漏えいしたガスが業務用炊飯器により着火し、ゴム管用ソケットの一部焼損に至ったものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:ゴム管用ソケット一部焼損