

## 【令和7年】


### ■管内における事故発生状況(12月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

### ○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和7年12月分			前月件数	前年同月件数	令和7年累計			令和6年累計				
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数			
		死	重				死	重		死	重	軽	
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
供給支障事故				0	0	0	0	0	1	0	0	0	
製造支障事故				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス工作物の損壊事故				0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ガス漏洩による爆発又は火災事故				0	0	0	0	0	1	0	0	0	
避難、家屋破損、交通困難等				0	0	0	0	0	1	0	0	0	
消費機器使用に伴う人身事故				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故	1			0	0	2	0	0	0	1	0	0	
合 計	1	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	

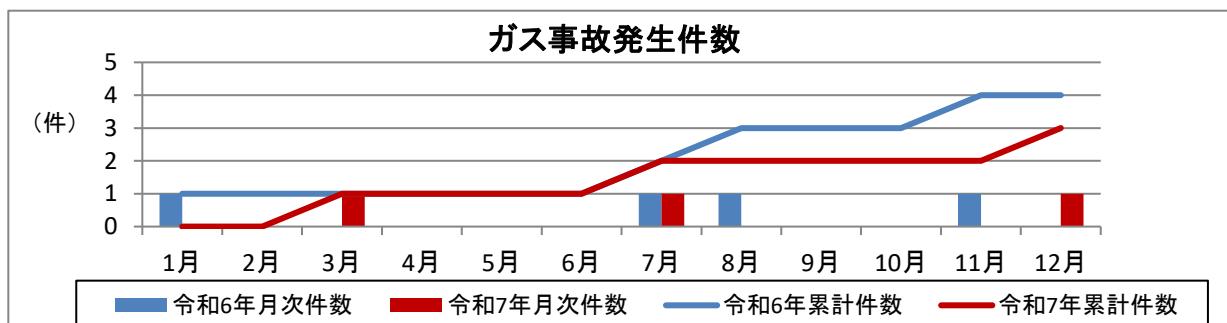

事故の種別 (段階別・事業別)	令和7年12月分			前月件数	前年同月件数	令和7年累計			令和6年累計				
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数			
		死	重				死	重		死	重	軽	
製造段階	旧一般ガス等			0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	旧簡易ガス			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
供給段階	旧一般ガス等			0	0	0	0	0	3	0	0	0	
	旧簡易ガス			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費段階	旧一般ガス等	1		0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	旧簡易ガス			0	0	0	0	0	1	0	0	0	
合 計	1	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	

## ◆令和7年(2025年)の事故概要

### ○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の種類	事故の概要	被害状況
2025年12月12日	宮城県	ガス小売事業者	漏えい・引火	店舗の厨房の自動ゆで麺器から出火し強化ガスホースの一部を焼損した。ゆで麺器下部のガス接続口に接続している強化ガスホースに、清掃用具の接触等の外力が加わり袋ナット部が緩んでガス漏れが発生し、何らか着火源により火災が起きたと推定される。	人的被害:なし 物的被害:なし
2025年7月28日	秋田県	一般ガス導管事業者	ガス工作物の損壊	製造ガスの熱量計測の値が48MJを超えて(基準は46MJ)警報が発報し、一時的にガスの製造が停止。原因是、気化器に付随する増熱用LPガス添加自動弁の開閉不全により、自動制御での熱量調整が不能になった。	なし
2025年3月3日	宮城県	一般ガス導管事業者	漏えい・引火	消費機器調査において、業務用炊飯器側接続口(13mmホースエンドタイプ)に9.5mmのゴム管用ソケットが接続され、ゴム管用ソケットの一部に焼損跡があることを確認した。灯内内管漏えい検査では異常がなかったが、機器側接続口より僅かにガス臭を感じたため、ガス検知器で検査したところ、ガス漏えいを確認した。原因是、不適切な接続により漏えいしたガスが業務用炊飯器により着火し、ゴム管用ソケットの一部焼損に至ったものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:ゴム管用ソケット一部焼損