


【2022年度】令和4年度

■管内における事故発生状況(5月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条)関連

事故の種別	2022年5月分			前月分 (2022年4月)	前年同月 (2021年5月)	2022年度累計			2021年度		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故	1	1				1	1		7	1	6
電気火災事故											
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故									1		
主要電気工作物の破損事故	14			10	10	24			137		
発電支障事故									3		
供給支障事故									2		
電気事業者による波及事故											
自家用電気工作物による波及事故	1			1	1	2			15		
ダム洪水吐からの放流事故											
社会的に影響を及ぼした事故											
法第106条に基づくその他の事故報告											
合 計	16	1		11	11	27	1		165	1	6

電気事故発生件数

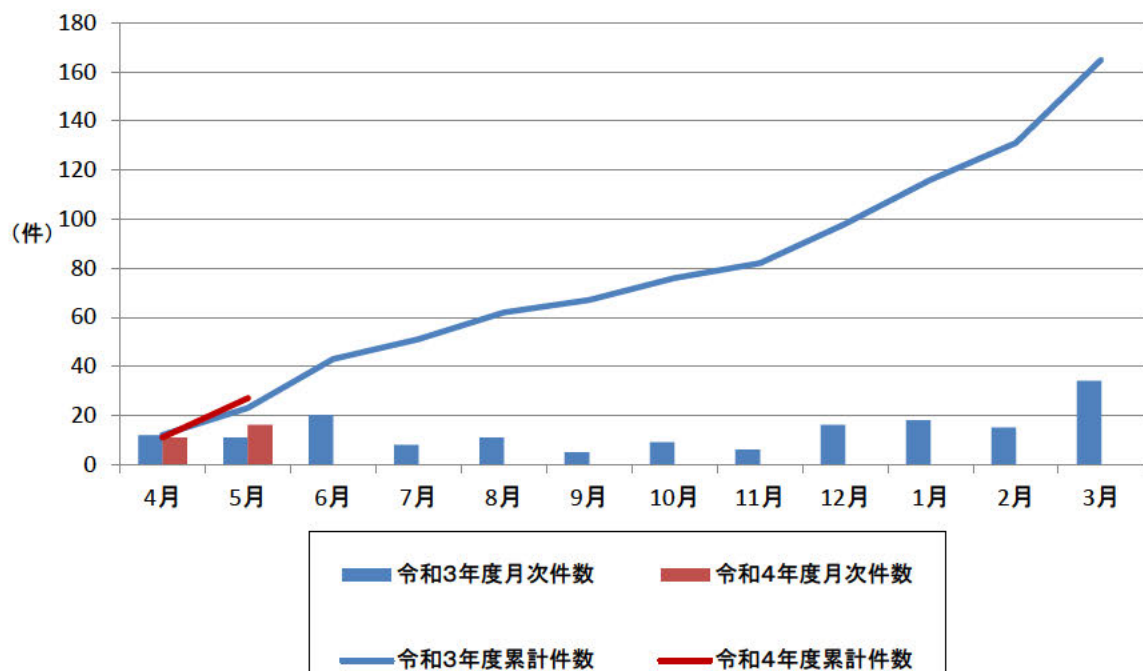


【2022年度】

■管内における事故発生状況(5月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条の2※)関連

事故の種別	2022年5月分			前月分 (2022年4月)	前年同月 (2021年5月)	2022年度累計			2021年度累計		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故											
電気火災事故											
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故											
主要電気工作物の破損事故	1			2		3			10		
合 計	1			2		3			10		

※ 2021年度より事故報告の対象
(電気事業法第38条で定める小出力発電設備のうち、太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満、風力発電設備は20kW未満)

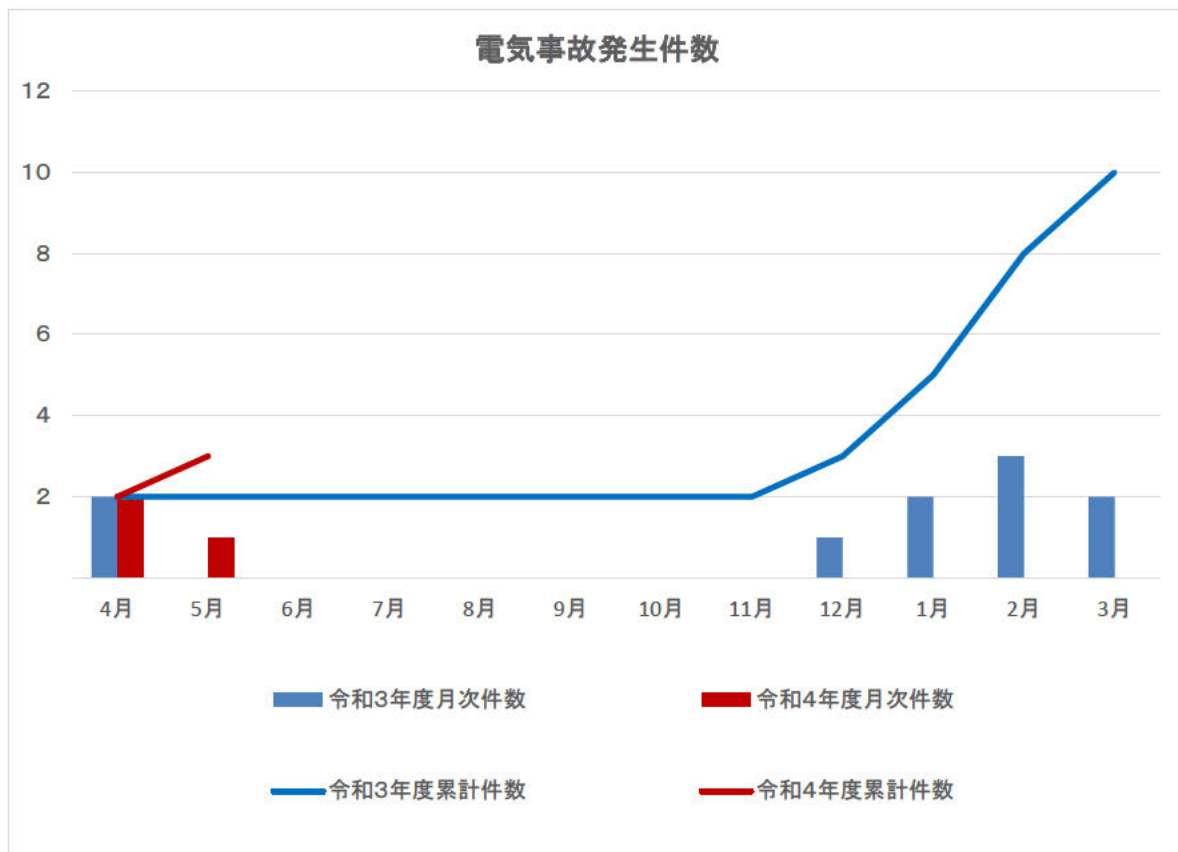

◆2022年度の事故概要

感電等死傷事故(電気関係報告規則第3条第1項第1号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2022年5月11日	新潟県	事業用 設置者	停電作業前の状況確認のため、変圧器塔内部に頭部を入れた際、開閉器端子部に接触し感電した。	死亡1名

主要電気工作物の破損事故(電気関係報告規則第3条第1項第4号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2022年5月31日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月31日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月31日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月30日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月22日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月22日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月20日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月20日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月19日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月19日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月14日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月9日	青森県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月6日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年5月2日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損

2022年4月27日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年4月26日	山形県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、モジュール及び支持物の破損が確認された。	モジュール及び支持物の破損
2022年4月23日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年4月23日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年4月17日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年4月15日	秋田県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、モジュール及び支持物の破損が確認された。	モジュール及び支持物の破損
2022年4月14日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年4月12日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年4月7日	秋田県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	逆変換装置の破損
2022年4月4日	福島県	自家用 設置者	火力発電所において、ボイラー通風機主軸受部の損傷が確認された。	押込通風機の破損

波及事故(電気関係報告規則第3条第1項第11号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2022年5月1日	山形県	自家用 設置者	高圧絶縁電線の絶縁不良により波及事故となった。	
2022年4月4日	宮城県	自家用 設置者	高圧引込ケーブルの絶縁不良により波及事故となった。	

小出力発電設備における主要電気工作物の破損事故(電気関係報告規則第3条の2第1項第4号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2022年5月31日	秋田県	一般用 設置者	風力発電所において、風力機関の破損が確認された。	風力機関の破損
2022年4月21日	秋田県	一般用 設置者	太陽電池発電所において、モジュール及び支持物の破損が確認された。	モジュール及び支持物の破損
2022年4月15日	岩手県	一般用 設置者	太陽電池発電所において、モジュール及び支持物の破損が確認された。	モジュール及び支持物の破損