


【2023年度】令和5年度
■管内における事故発生状況(5月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条)関連

事故の種別	2023年5月分			前月分 (2023年4月)	前年同月 (2022年5月)	2023年度累計			2022年度		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故					1				7	3	5
電気火災事故											
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故				1		1			2		
主要電気工作物の破損事故	1			7	14	8			154		
発電支障事故				1		1			3		
供給支障事故									2		
電気事業者による波及事故											
自家用電気工作物による波及事故	1			3	1	4			13		
ダム洪水吐からの放流事故											
社会的に影響を及ぼした事故											
法第106条に基づくその他の事故報告											
合　　計	2			12	16	14			181	3	5

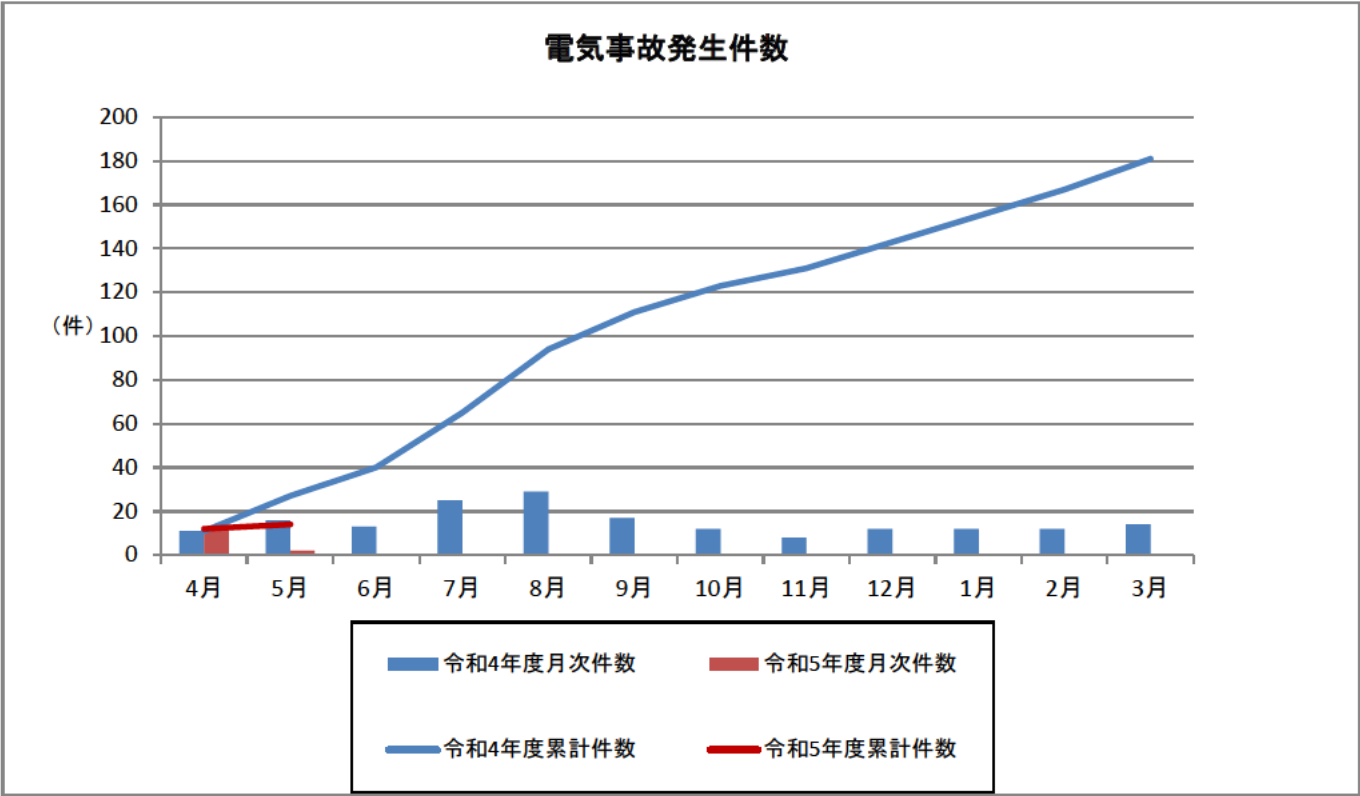


【2023年度】

■管内における事故発生状況(5月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条の2※)関連

事故の種別	2023年5月分			前月分 (2023年4月)	前年同月 (2022年5月)	2023年度累計			2022年度累計		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故											
電気火災事故											
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故											
主要電気工作物の破損事故	13				1	13			11		
合 計	13				1	13			11		

※ 2021年度より事故報告の対象
(電気事業法第38条で定める小出力発電設備のうち、太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満、風力発電設備は20kW未満)

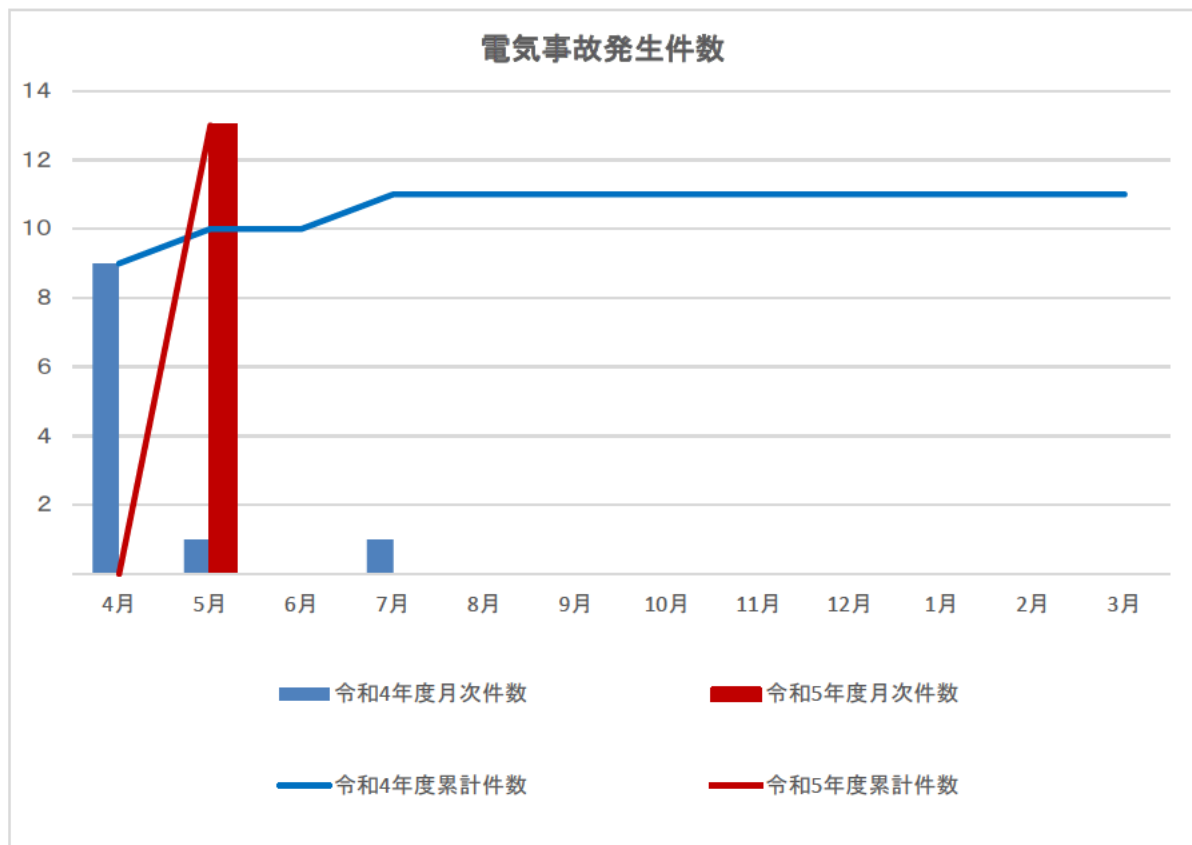

◆2023年度の事故概要

感電等死傷事故(電気関係報告規則第3条第1項第1号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
-------------------	------------	-----------	-------	------

電気工作物の破損・誤操作等による物損事故(電気関係報告規則第3条第1項第3号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2023年4月16日	岩手県	自家用 設置者	風力発電所において、ナセル上部に設置されていた、変圧器ラジエーターカバーの構外への落下が確認された。	

主要電気工作物の破損事故(電気関係報告規則第3条第1項第4号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2023年5月15日	青森県	自家用 設置者	火力発電所において、ボイラー水管の破損が確認された。	
2023年4月27日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2023年4月22日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2023年4月21日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2023年4月20日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2023年4月16日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2023年4月13日	青森県	自家用 設置者	火力発電所において、ボイラー水管の破損が確認された。	
2023年4月6日	新潟県	自家用 設置者	火力発電所において、ガスタービンの軸受及び羽根部品の破損が確認された。	

発電支障事故(電気関係報告規則第3条第1項第6号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2023年4月3日	新潟県	事業用 設置者	火力発電所において、高圧汽水分離器のドレン弁破損により発電支障となった。	

供給支障事故(電気関係報告規則第3条第1項第7号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況

波及事故(電気関係報告規則第3条第1項第11号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2023年5月4日	山形県	自家用 設置者	水力発電所において、受電用 PAS が地絡事故検出により開放したため、波及事故となった。	
2023年4月15日	山形県	自家用 設置者	水力発電所において、敷地内の重機走行箇所の養生敷固定用ピンにより、電力ケーブルを損傷させ、波及事故となった。	
2023年4月11日	新潟県	自家用 設置者	需要設備の計器用変圧器の故障により波及事故となった。	
2023年4月9日	青森県	自家用 設置者	需要設備敷地内において、バックホーによる掘削で高圧引込ケーブル等が破損し、波及事故となった。	

小出力発電設備における主要電気工作物の破損事故(電気関係報告規則第3条の2第1項第4号)

[illegible]