


【令和6年】

■管内における事故発生状況(9月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○火薬類取締法(火薬類事故措置マニュアル)関連

取扱の種別	令和6年9月分				前月件数	前年同月件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造中					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
消費中					0	0	3	0	0	0	4	0	0	0
運搬中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がんろう中					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0

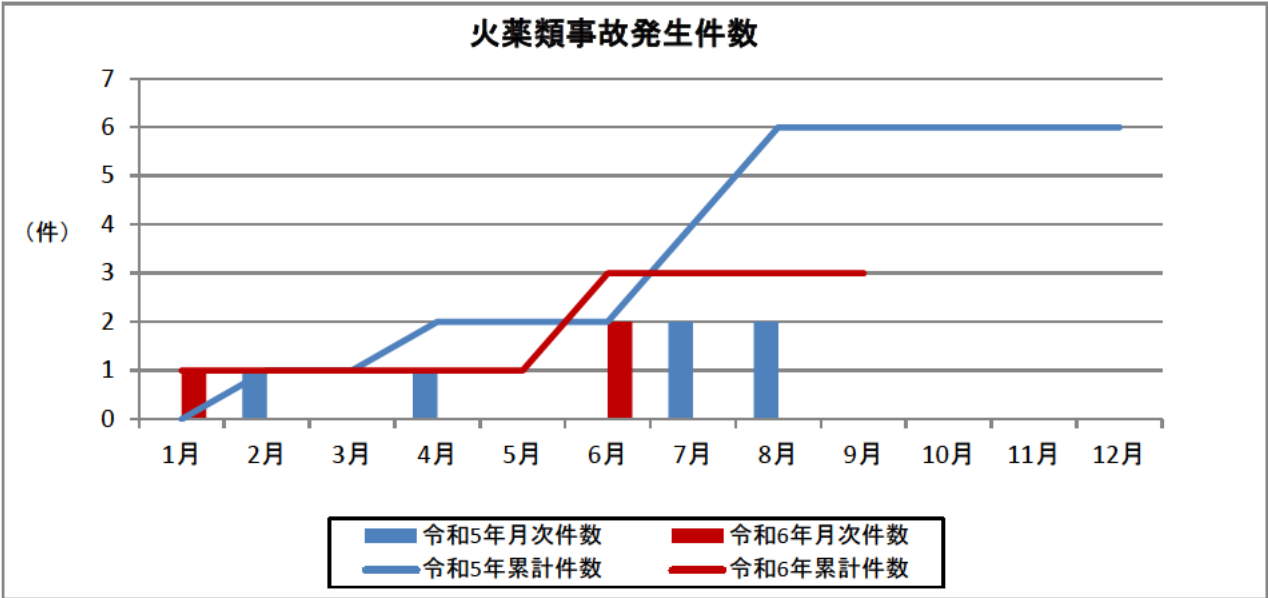

◆令和6年(2024年)の事故概要

○火薬類取締法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年6月21日	秋田県	産業火薬	消費	採石場においてベンチ発破を行ったところ、発破作業中に飛石が発生し、約230m離れた位置にあった社用車後部に当たり、破損した。 原因は、岩盤に亀裂(節理等)があり、岩盤の弱い部分から飛石が発生したものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:社用車バックドア及び右側テールランプ破損
2024年6月15日	青森県	煙火	消費	花火大会で10号玉1玉が過早発し、安全距離内で3箇所の枯草に引火したが花火師が直ちに消火した。火災認定はなし。 原因は、煙火発射時に導火線が筒口に接触し損傷したことにより、導火線内に空隙が生じ、導火線が速燃して過早発が発生したものの。	なし
2024年1月2日	宮城県	煙火	消費	住宅と接続する物置屋根にいた猿に向けて有害鳥獣駆逐用煙火1本を消費したところ、火災が発生したもの。 原因は、有害鳥獣駆逐用煙火5連発のうち1発が物置内に積んであった薪上部に飛び着火したものと推定される。	人的被害:なし 物的被害:住宅(物置含む)1棟全焼、山林10㎡焼損