


【令和7年】

■管内における事故発生状況(1月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○高圧ガス保安法(高圧ガス保安法事故措置マニュアル)関連

事故の種別		令和7年1月分				前月件数	前年同月件数	令和7年累計				令和6年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
災害	爆発					0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
	火災					0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	噴出・漏えい	1				0	1	1	0	0	0	20	0	0	3
	破裂・破損等					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	24	0	1	5
容器の喪失又は盗難						0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
危険な状態						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報 告 総 計		1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	28	0	1	5

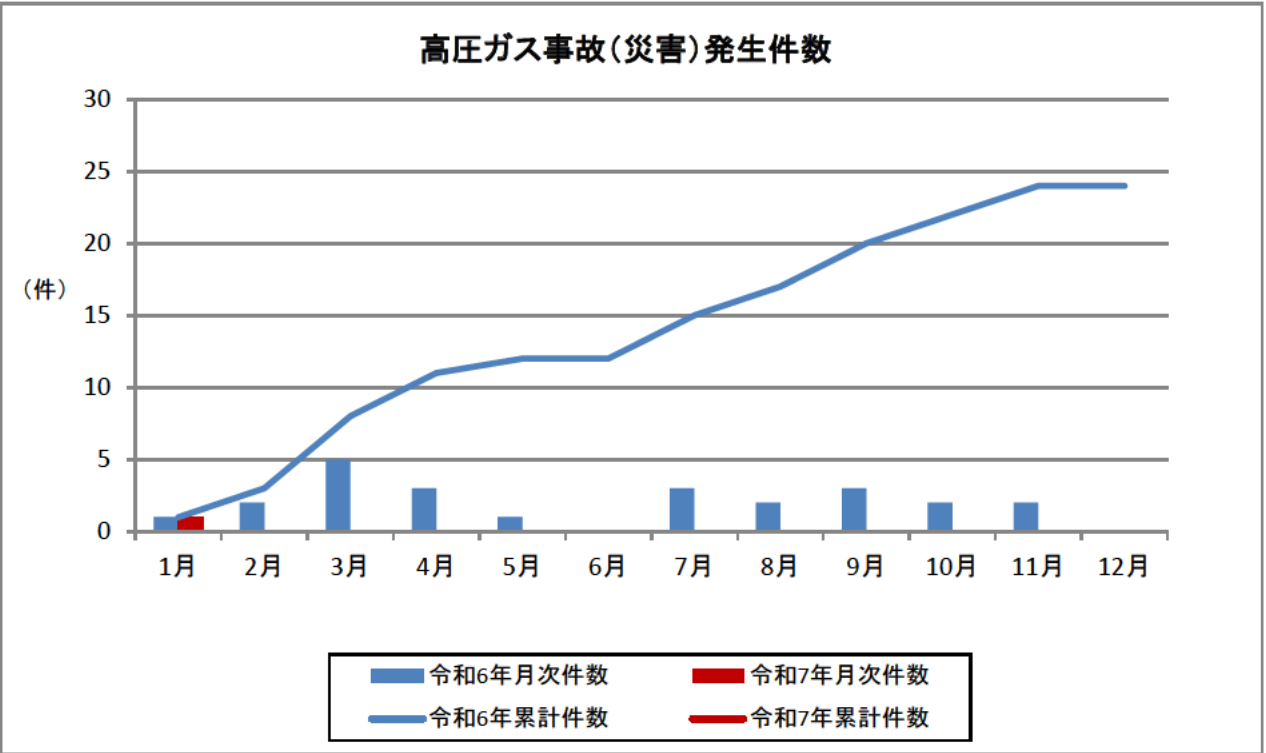


【令和7年】

■管内における事故発生状況(1月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○石油コンビナート等災害防止法(第23条第1項の異常現象)関連

異常現象の種別	令和7年1月分				前月件数	前年同月件数	令和7年累計				令和6年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
出火					0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
石油等の漏洩					2	0	0	0	0	0	5	0	0	0
その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0

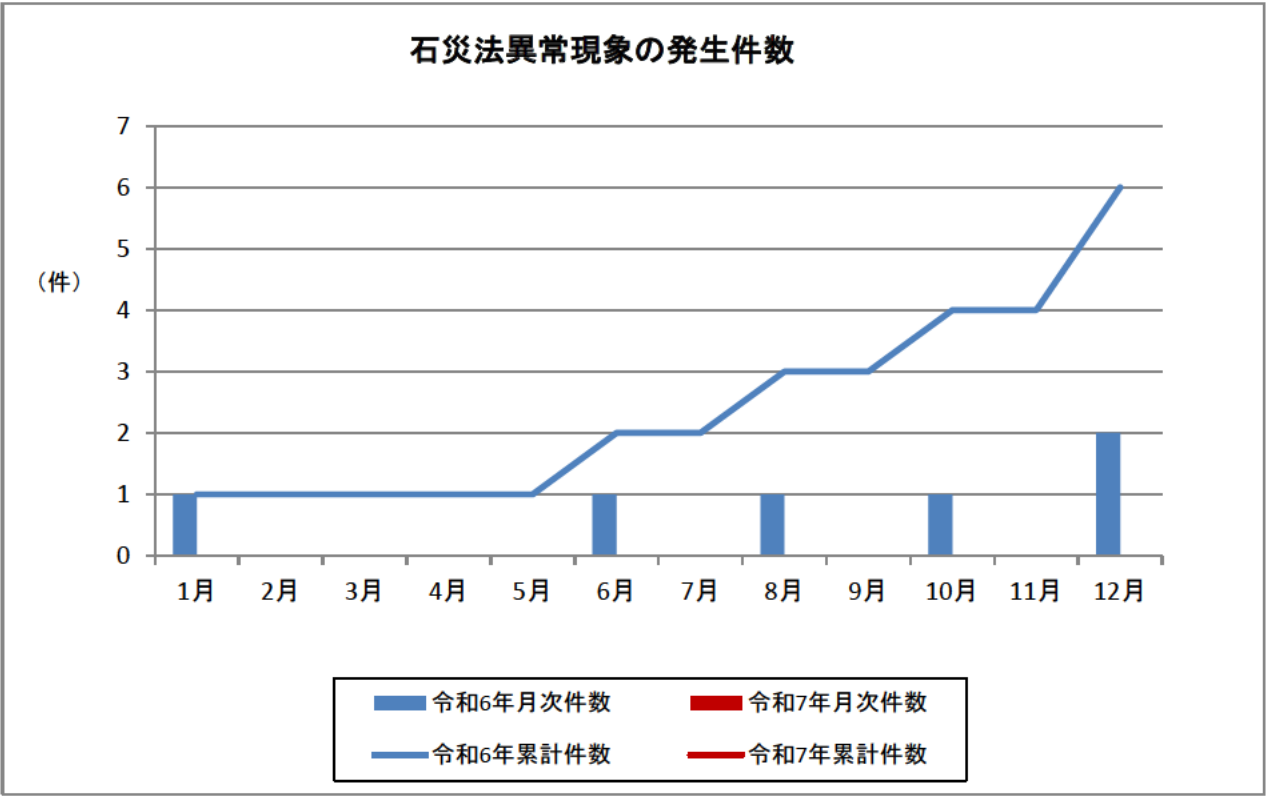

◆令和7年(2025年)の事故概要

○高圧ガス保安法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2025年1月6日	福島県	製造業	漏えい	空冷式チラー運転中にアラームが発生し運転を停止した。当該チラーの製造元が調査した結果、圧縮機から冷媒(フルオロカーボン410A)が漏えいしたことが判明した。漏えい量は10.6kg(全量) 原因は、圧縮機本体とアキュムレーター(圧力タンク)をつなぐ配管振動を抑制する配管バンドが折損したことで振動が大きくなり、圧縮機下部配管に負荷がかかり漏えいが発生したものと推定される。	なし