

## 【令和8年】


### ■管内における事故発生状況(2月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

### ○高圧ガス保安法(高圧ガス保安法事故措置マニュアル)関連

事故の種類別	令和8年2月分				前月件数	前年同月件数	令和8年累計				令和7年累計				
	件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数			
		死	重	軽								件数	死	重	軽
災害	爆発					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	火災					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	噴出・漏えい	1				1	1	2	0	0	0	29	0	1	1
	破裂・破損等					0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
	その他					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	31	0	2	1	
容器の喪失又は盗難					1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
危険な状態					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報告総計	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	33	0	2	1	

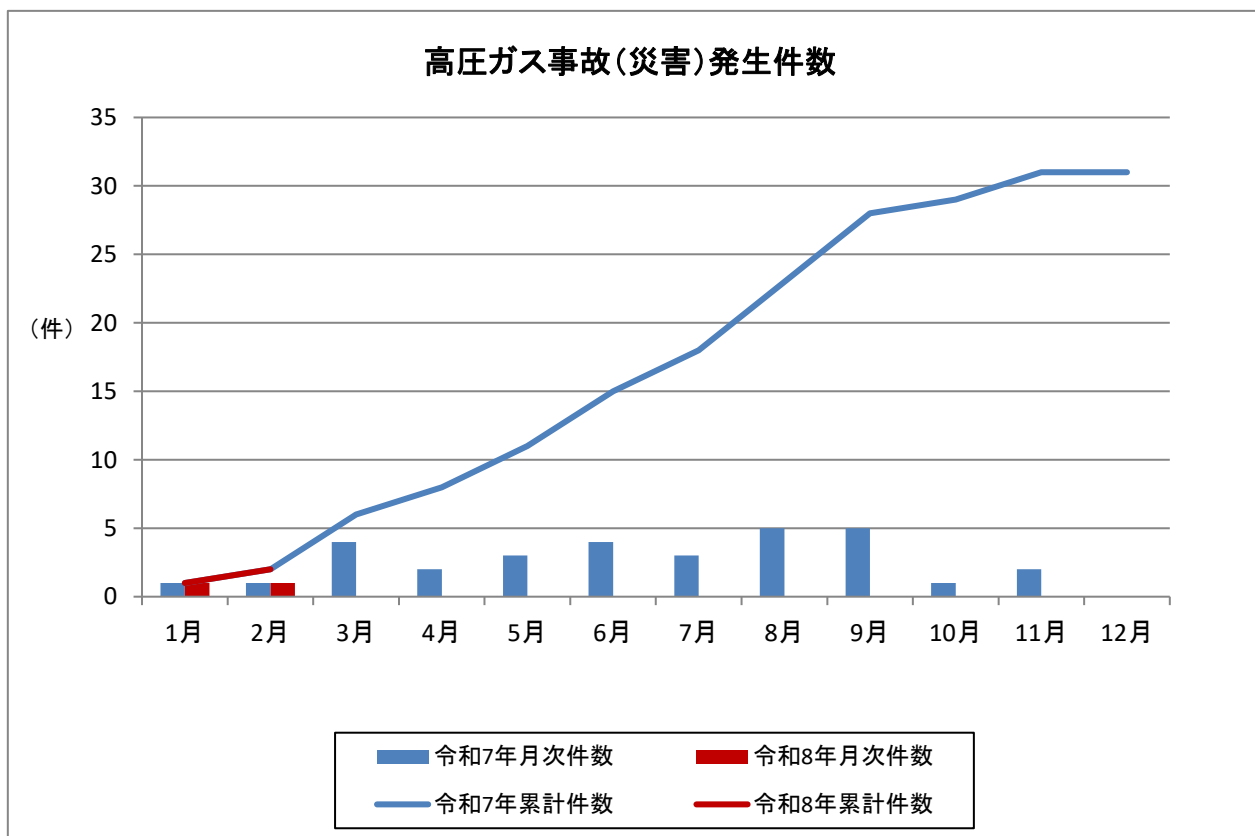

【令和8年】


■管内における事故発生状況(2月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○石油コンビナート等災害防止法(第23条第1項の異常現象)関連

異常現象の種別	令和8年2月分				前月件数	前年同月件数	令和8年累計				令和7年累計			
	件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数		
		死	重	軽								件数	死	重
出火					0	1	0	0	0	0	3	0	0	0
石油等の漏洩					1	1	1	0	0	0	7	0	0	0
その他					0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
合計	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	12	0	1	0

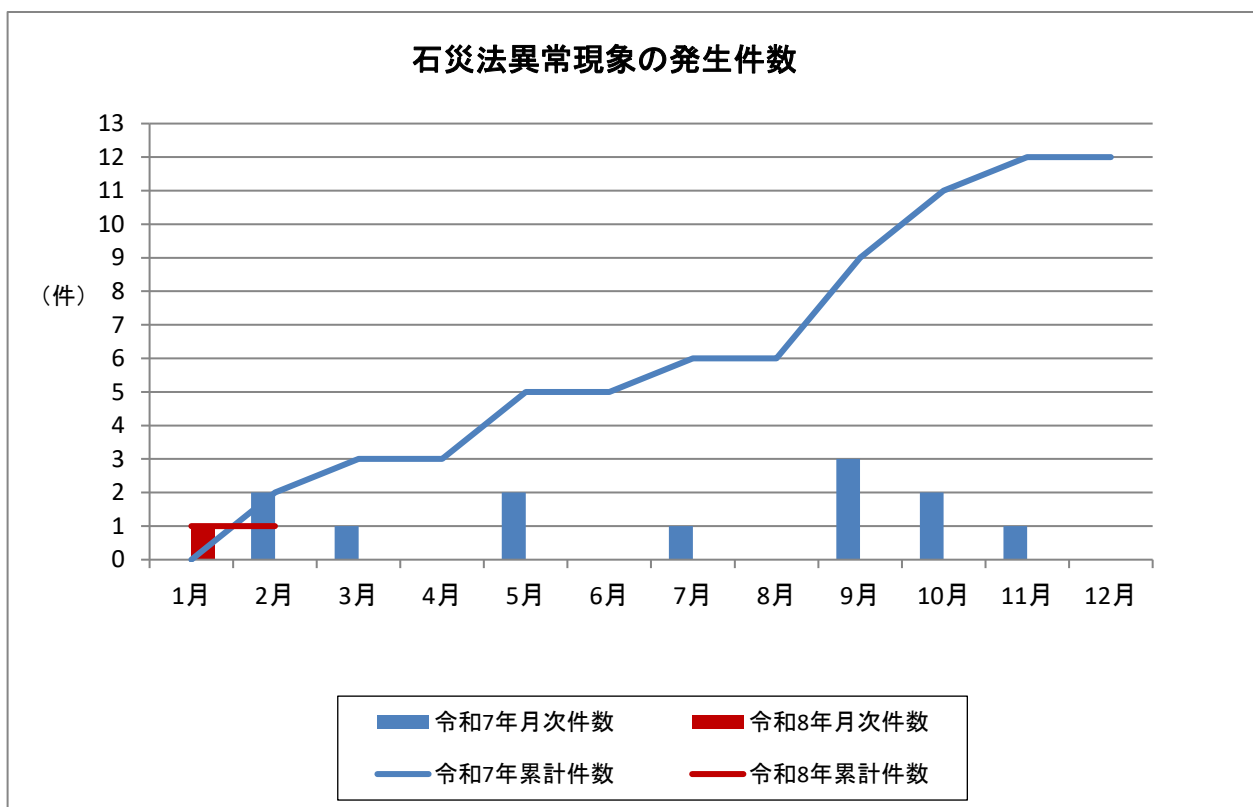

## ◆令和8年(2026年)の事故概要

### ○高圧ガス保安法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2026年2月3日	宮城県	製造業	漏えい	ガス容器9本を積載して走行していた3トントラックと普通自動車の交通事故によりトラックが横転し、固定ベルトが外れ何らかの衝撃により容器内に圧力変化が生じた液化窒素容器1本の安全弁から窒素ガスが漏えいした。	人的被害:なし 物的被害:なし
2026年1月28日	福島県	製造業	漏えい	事業所内で作業員から硫黄臭がするとの指摘があり、検知器等で測定したが検知されなかったため、施設を停止して設備の点検を行ったところ、配管溶接部の腐食を確認したため、腐食箇所から硫化水素が漏えいしたものと推定。詳細は調査中。	なし

◆令和8年(2026年)の事故概要

○石油コンビナート等災害防止法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2026年1月21日	宮城県	製造業	漏えい	製油所の集中合理化装置群の灯油脱硫装置において硫化水素を含む油及び硫化水素を含むガスが漏えい。原因は調査中。	人的被害:なし 物的被害:調査中