

【令和7年】

■管内における事故発生状況(1月速報値)


※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○液化石油ガス法(液化石油ガス関係事故措置マニュアル)関連

事故の種別		令和7年1月分				前月件数	前年同月件数	令和7年累計				令和6年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
漏えい		1				0	0	1	0	0	0	5	0	0	0
漏えい爆発						0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
漏えい火災						0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
中毒・酸欠						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	3
雪害	漏えい					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	漏えい爆発					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	漏えい火災					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
合 計		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	1	3
容器の喪失又は盗難		1				0	1	1	0	0	0	9	0	0	0
報 告 総 計		2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	19	0	1	3

※ 各県から速報のあったものを計上しています(以下、火薬類事故まで同様)。

※ 雪害には、除雪、屋根からの雪下ろし等の人為的なものは含めず、一般事故として集計しています。

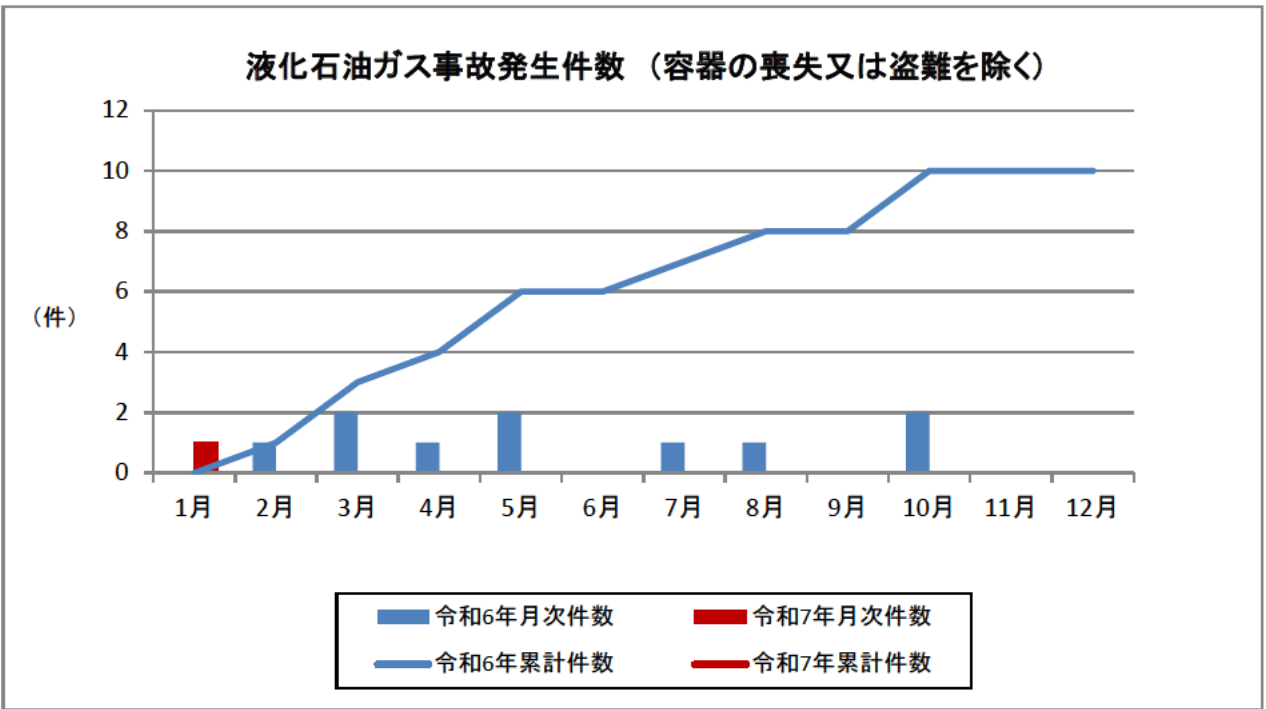

◆令和7年(2025年)の事故概要

○液化石油ガス法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2025年1月25日	宮城県	LPガス事業者	LPガス事業者	容器交換作業者がガスメーターのB表示(微少漏えい警告)を確認し、販売事業者が点検したところ埋設配管からの漏えいを確認した。 原因は、埋設配管の腐食によるものと推定される。	なし